

272

No: Dz2023100354



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0259

检 验 报 告

认证委托人：广东拿斯特(国际)照明有限公司

产品型号名称：N-BLJC-1LROE II 1WZKY 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具

检验类别：分型试验



应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100354

共 6 页第 1 页

产品名称	集中电源集中控制型消防应急标志灯具	型号	N-BLJC-1LROE II 1WZKY
认证委托人	广东拿斯特(国际)照明有限公司	检验类别	分型试验
生产者	广东拿斯特(国际)照明有限公司	生产日期	2023年3月
生产企业	广东拿斯特(国际)照明有限公司	抽样者	/
抽样基数	/	抽样日期	/
抽样地点	/	受理日期	2023年3月7日
样品数量	3台	检验日期	自2023年3月9日 至2023年4月3日
样品状态	完好		
检验依据	GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》 CNCA-C18-03: 2020《强制性产品认证实施规则 避难逃生产品》 CCCF-CCC-09《强制性产品认证实施细则 避难逃生产品 消防应急灯具和消防应急照明控制类产品》		
检验项目	试验前检查、基本功能试验、充放电试验、转换电压试验、充放电耐久试验、接地电阻试验、耐压试验、低温试验、外壳防护等级试验、表面耐磨性能试验、抗冲击试验		
检验结论	<p>经检验, 所检验项目符合 GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 按照上述检验依据综合判定为合格。</p> <p>(主型产品为 N-BLJC-1LROE II 1WZKX 型集中电源集中控制型消防应急标志灯具)。</p> <p>以下空白。</p> <p style="text-align: right;">(检验检测专用章)</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2023年4月6日</p>		
备注	报告中符号“/”表示无内容, “—”表示不适用于该产品。		

批准:

王学来

审核:

谢锋

编制:

何晓


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100354

共 6 页第 2 页

认证委托人	广东拿斯特(国际)照明有限公司		
通信地址	江门市荷塘镇为民东堤工业区		
联系电话	0750-3756666	传 真	0750-3739191

产品照片

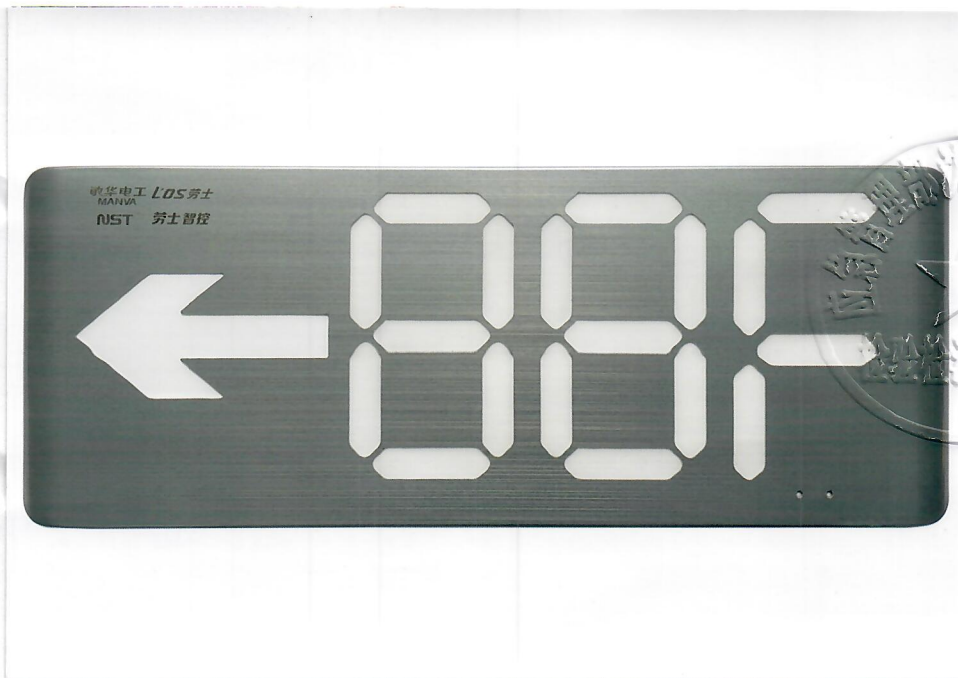

产品型号: N-BLJC-1LR0E II 1WZKY (图 B. 5+图 B. 6 88F)


应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100354

共 6 页第 3 页



产品型号: N-BLJC-1LR0E II 1WZKY (图 B. 5+图 B. 6 88F)

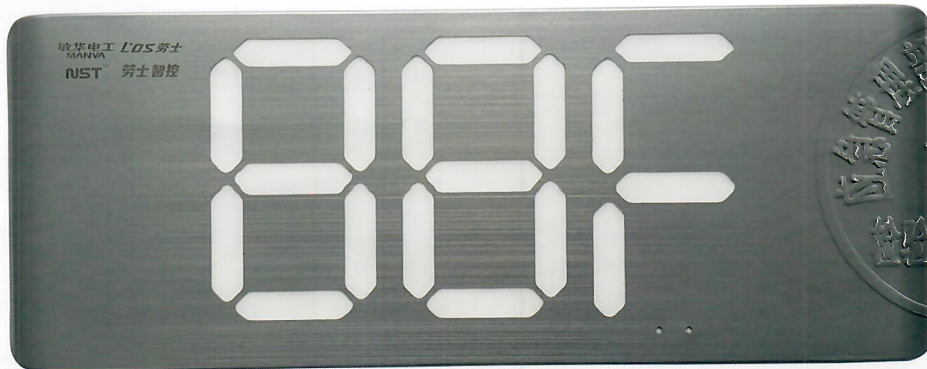

产品型号: N-BLJC-1LR0E II 1WZKY (图 B. 6 88F)

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

No: Dz2023100354

共 6 页第 4 页

一、产品铭牌内容:

- 1) 产品名称: 集中电源集中控制型消防应急标志灯具
- 2) 型号: N-BLJC-1LR0E II 1WZKY
- 3) 执行标准号: GB 17945-2010
- 4) 生产者: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 5) 生产企业: 广东拿斯特(国际)照明有限公司
- 6) 生产地址: 广东省江门市荷塘镇为民东堤工业区
- 7) 外壳防护等级: IP30
- 8) 额定电源电压: DC36V
- 9) 应急工作时间: $\geq 90\text{min}$
- 10) 光源名称和参数: LED, DC2.8V-DC3.4V
- 11) 主电功耗: 1W
- 12) 适宜于直接安装在普通可燃材料表面的标记: 有
- 13) 警告用语: 无
- 14) 产品制造日期和产品编号: 有

二、产品特性描述:

- 1) 外形尺寸: 353.0mm×135.0mm×13.8mm;
- 2) 光源: 类别: LED;
- 3) 应急控制方式: 集中控制型;
- 4) 应急供电形式: 集中电源型;
- 5) 工作方式: 持续型;
- 6) 分型产品与主型产品差异: 外形尺寸不同;
- 7) 与以下产品配接工作:
广东拿斯特(国际)照明有限公司生产的应急照明控制器和应急照明集中电源。

三、产品关键件描述:

LED 光源
规格: DC2.8V-DC3.4V, 0.05W
型号: GR-008
生产者: 广东格锐电气有限公司

一致性检查结论: 符合

应急管理部沈阳消防研究所
国家消防电子产品质量检验检测中心
检验报告

检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特(国际)照明有限公司

No: Dz2023100354

产品型号：N-BLJC-1LR0E II 1WZKY

共 6 页第 5 页

序号	检验项目	GB17945-2010 标准条款号	检验结果	结论	备注
1	试验前检查	7.1.4、9、10	满足标准要求。 (外壳材料种类：标志图案及背板部分为塑料，其它部分为金属) (氧指数 ≥ 28) (面板尺寸 (mm)：353 \times 135)	合格	/
2	基本功能试验	7.2.2	断开光源或光源不符合要求时，充电 24h、放电 80min，内部发热元件表面温度 ($^{\circ}\text{C}$)： 27.9 表面亮度 (cd/m^2)： 1# (图 B. 5+图 B. 6 88F) 主电状态转入应急状态： 88.1 140.7 102.8 91.0 70.2 101.0 107.4 95.2 123.4 97.3 放电 80min 后： 86.0 138.2 100.1 88.9 68.0 99.1 105.2 92.7 121.2 96.0 2# (图 B. 5+图 B. 6 88F) 主电状态转入应急状态： 90.3 120.8 109.7 84.6 107.2 79.0 88.2 115.9 130.3 111.3 放电 80min 后： 88.0 118.2 107.1 81.9 104.7 76.5 86.0 112.9 128.0 109.1 3# (图 B. 6 88F) 主电状态转入应急状态： 83.7 90.2 87.5 126.1 98.6 93.4 103.1 103.3 114.9 105.9 放电 80min 后： 81.2 87.9 85.2 123.7 96.2 91.2 100.3 101.0 112.4 103.1	合格	/
3	充、放电试验	7.3	—	—	/
4	转换电压试验	7.6	—	—	/

应急管理部沈阳消防研究所
 国家消防电子产品质量检验检测中心
检 验 报 告
检验结果汇总表

生产企业：广东拿斯特(国际)照明有限公司

No: Dz2023100354

产品型号：N-BLJC-1LROE II 1WZKY

共 6 页第 6 页

序号	检 验 项 目	GB17945-2010 标准条款号	检 验 结 果	结 论	备 注
5	充、放电耐久 试验	7.7	—	—	/
6	接地电阻试验	7.9	—	—	/
7	耐压试验	7.10	满足标准要求。	合格	/
8	低温试验	7.12	1#表面亮度 (cd/m ²): 85.0 136.2 97.2 85.6 66.7 100.1 102.0 91.7 121.5 93.3	合格	/
9	外壳防护等级 试验	7.23	试样的外壳防护等级符合 IP30 要求。	合格	/
10	表面耐磨性能 试验	7.24	—	—	/
11	抗冲击试验	7.25	—	—	/

以下空白。